

Objednatel:

Zámek Rosice, příspěvková organizace

Žerotínovo náměstí 1

665 01 Rosice

IČ 00486591

Dodavatel:

aku-bat energy s.r.o.

Lomená 515

250 64 Měšice

IČ 08004617

V Rosicích, dne 02.12.2020


OBJEDNÁVKA číslo 2020/08

Na základě Vaší nabídky ze dne 24.11.2020 objednáváme práce a dodávky dle specifikace uvedené v nabídce.

Maximální cena dle nabídky [REDACTED]

Termín dodání a realizace – nejpozději do 16.12.2020, jedná se o prostor s pobytem a pohybem dětí.

Nabídka je nedílnou součástí objednávky.



Dodavatel:



aku-bat energy s.r.o.
Lomená 515
250 64 Měšice

IČ: 08004617
DIČ: CZ08004617
Telefon: +420604639292
Mobil: +420608853093
E-mail: info@aku-bat.cz
http://aku-bat.cz

Odběratel:

IČ:

00486591

DIČ:

Správa zámku Rosice, příspěvková organizace
Žerotínovo náměstí 1
665 01 Rosice

Tel.: 606 683 229

Nabídka č.: 20NA00238
Datum zápisu: 24.11.2020
Platno do: 31.12.2020

Konečný příjemce:

Vážený pane [REDACTED]
posíláme Vám cenovou nabídku na výměnu akumulátorů v UPS.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Baterie pro UPS Riello/Aros 12V 9AH	60	500,00				
Práce technika - výměna akumulátorů a test UPS	1	5 000,00				
Doprava technika a baterií do Rosic u Brna	1	3 000,00				

Součet položek
CELKEM K ÚHRADĚ

Akumulátory máme skladem.
Nabídka obsahuje ekologickou likvidaci starých akumulátorů.

Vystavil:



MURSX00T3K6W

MĚSTO ROSICE
Starostka
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČJ.:

NAŠE ČJ.: MR-C 54817/20-OKS

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

ID DS:

DATUM:

Vážený pan

Správa zámku Rosice, p.o.


Žerotínovo nám. 1

665 01 ROSICE

Vážený pane kasteláne,

sdělujeme Vám, že Rada města Rosice na své schůzi konané dne 30.11.2020 souhlasila s investicí do záložního zdroje napájení požární ventilace v budově severního křídla zámku ve výši [REDACTED] s promítnutím této investice v investičním fondu 2020, dle Vámi předložené žádosti předložené ředitelem PO Správa zámku Rosice.

Rada města Rosice Vám ukládá zajistit realizaci výměny UPC zdroje.
Termín: prosinec 2020

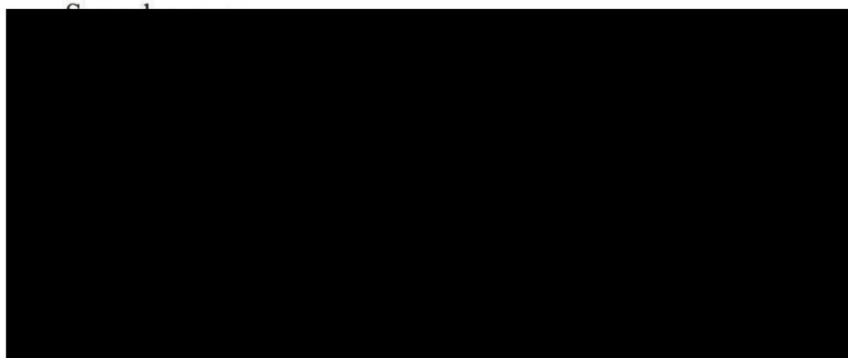

11.12.2020

320206

aku-bat energy s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FV42004105

Dodavatel:



aku-bat energy s.r.o.
Lomená 515
250 64 Měšice

IČ: 08004617
 DIČ: CZ08004617
 Telefon: +420604639292
 Mobil: +420608853093
 E-mail: info@aku-bat.cz
 http://aku-bat.cz

Variabilní symbol:

42004105

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: 2020/08

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00486591

DIČ:

Správa zámku Rosice, příspěvková organizace
Žerotínovo náměstí 1
665 01 Rosice

Číslo účtu:

2201609022 | 2010

Datum vystavení:

09.12.2020

Datum splatnosti:

23.12.2020

Datum uskutečnění plnění:

09.12.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle Vaší objednávky: 2020/08						
Baterie pro UPS Rielo/Aros 12V 9AH	20	500,00		10 000,00 21%	2 100,00	12 100,00
Práce technika - výměna akumulátorů a test UPS	1	5 000,00		5 000,00 21%	1 050,00	6 050,00
Doprava technika a baterií do Rosic u Brna	1	3 000,00		3 000,00 21%	630,00	3 630,00
Součet položek				18 000,00	3 780,00	21 780,00
CELKEM K ÚHRADĚ						21 780,00

Vystavil:

Společnost zapsána u Obchodního rejstříku ved. Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 311405

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
18 000,00	21%	3 780,00	21 780,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

PRACOVNÍ LIST / SERVISNÍ PROTOKOL

Zákazník: ZÁMEK ROSICE, příspěvková organizace ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 1 665 01 ROSICE		Výrobce: AROS ML31UT172930005	
Záložní zdroj: UPS 10kVA 111	Výrobce: AROS		
Typ zařízení: SENTINEL XR 10000 1A9 MONOF	Výrobní číslo: ML31UT172930005	Datum akce: 9.12.2020	
Paralelní zapojení: ☐ ANO ☒ NE	Dieselagregát: ☐ ANO ☒ NE	Manuální bypass: ☐ ANO ☐ NE	
poznámka: _____	poznámka: _____	poznámka: _____	

PROVEDENÉ PRÁCE:

instalace zařízení: ☐	uvedení do provozu: ☐	plánovaná prohlídka: ☐
plánovaná oprava: ☒	neplánovaná oprava: ☐	revize zařízení: ☐
profylaxe zařízení: ☐	následný poruchový servis: ☐	akutní poruchový servis: ☐

Vstupní napětí: 240	Výstupní napětí: 232	Zatížení 0%
Vstupní proud: _____	Výstupní proud: _____	
Vstupní frekvence: 50 Hz	Výstupní frekvence: 50 Hz	
Udržovací DC napětí: 272 V	Dobíjecí proud: _____ A	
Okolní teplota cca: 25 °C		

Vizuální a mechanická kontrola: ☒ ANO ☐ NE	Kontrola měřených veličin: ☒ ANO ☐ NE	Kontrola zatížení: ☒ ANO ☐ NE
Kontrola parametrů: ☒ ANO ☐ NE	Kontrola normal provozu: ☒ ANO ☐ NE	Kontrola ventilátorů: ☒ ANO ☐ NE
Kontrola alarmů: ☒ ANO ☐ NE	Test provozu na bypass: ☒ ANO ☐ NE	Měření na UPS: ☒ ANO ☐ NE
Kontrola teploty prostředí: ☒ ANO ☐ NE	Test provozu z baterií: ☒ ANO ☐ NE	Měření akumulátorů: ☒ ANO ☐ NE
Zkouška provozu s dieselagr.: ☐ ANO ☒ NE	Kapacitní test akumulátorů: ☐ ANO ☒ NE	Kontrola teploty zařízení: ☒ ANO ☐ NE
Kontrola převzetí zátěže: ☒ ANO ☐ NE	Kontrola stavu akumulátorů: ☒ ANO ☐ NE	Čištění zařízení: ☒ ANO ☐ NE

VYHODNOCENÍ:

Zařízení je plně schopno dalšího provozu.	☒
Zařízení je dočasně schopno dalšího provozu. (viz. Doplňující informace, použitý materiál)	☐
Zařízení není v daném stavu schopno dalšího provozu. (viz. Doplňující informace, použitý materiál)	☐

Doplňující informace, použitý materiál:

VÝMĚNA 20 ks AKUMULÁTORŮ 12V 9AH, PROVEDENÍ TESTU UPS
S NOVÝMI AKUMULÁTORY
UPS PRACUJE V POŘÁDKU - BEZ ZÁVAD

Provedl (jméno): akc. tým servis c.o.

Schválil (jméno):

Podpis:

Podpis: